

Evida udarbejder ny beredskabsplan for selskabet

Evida, som er resultatet af en fusion mellem HMN GasNet og Dansk Gas Distribution, har bemandede kontrolenheder, der døgnet rundt holder øje med gasnettet. Enhederne samles til efteråret på Evidas lokation i Viborg, hvor selskabet samler de eksisterende overvågningssystemer i ét opgraderet sikkerhedssystem. Selskabet har på den baggrund udarbejdet en ny beredskabsplan.

Tekst Per Persson
Evida
pep@evida.dk

Siden den 1. september 2020 har al distributionsovervågning af det danske gasnet været samlet i kontrolcenteret i Viborg. Evida har nemlig lukket sit kontrolcenter i Søborg, ligesom Energinets kontrolcenter Egtved, som Evida har haft samarbejdsaftale med, har afgivet overvågningen i Sønderjylland og på Fyn.

Det bliver samtidig startskuddet på en modernisering af både de fysiske og de systemmæssige rammer. De eksisterende tre overvågningssystemer samles nemlig i ét SCADA-system, der hele tiden overvåger gasnettet.

Fusionen mellem HMN GasNet og Dansk Gas Distribution og etableringen af et nyt landsdækkende kontrolcenter i Viborg har medført et behov for at udvikle en ny beredskabsplan for Evida. Beredskabsplanen for det almene beredskab er den operationelle udmøntning af organisationens håndtering af beredskabsaktiviteter.

- Med vores nye beredskabsplan fastsætter vi de overordnede mål og rammer for styringen af Evidas beredskab, ligesom vi beskriver de operationelle tiltag og handlinger, som er relevante i en beredskabssituation, siger Evidas tilsynschef Per Persson.

Forsyningsikkerhed og lovkrav


Evida ejer væsentlig og kritisk infrastruktur og har pligt til at gøre sit ypperste for at opretholde naturgasforsyningen for det samlede forsyningssystem og/eller væsentlige dele af dette.

Beredskabsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om beredskab i naturgassektoren", BEK nr. 821 af 14. august 2019, hvor formålet er at sikre naturgasforsyningen i beredskabssituationer og ved andre ekstraordinære uheldige situationer.

Bekendtgørelsen fastsætter regler og rammer om beredskab for at sikre bedst mulig opretholdelse af samfundets naturgasforsyning i tilfælde af teknologiske og/eller forsyningskritiske trusler, nedbrud på infrastruktur og/eller andre beredskabssituationer.

Som led i høj forsyningsikkerhed er væsentligste aktiviteter nævnt som:

- Udarbejde beredskabsplan, som skal godkendes af Energistyrelsen minimum hvert 3. år samt ved væsentlige ændringer.
- Udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed i forhold til en række scenarier, en såkaldt risiko- og sårbarhedsanalyse, minimum hvert 2. år.
- Udpege beredskabskoordinator og kontaktpunkt til anvendelse i krisesituationer i samarbejdet med Energistyrelsen, Energinet, De kommunale Beredskaber, Politi, etc.

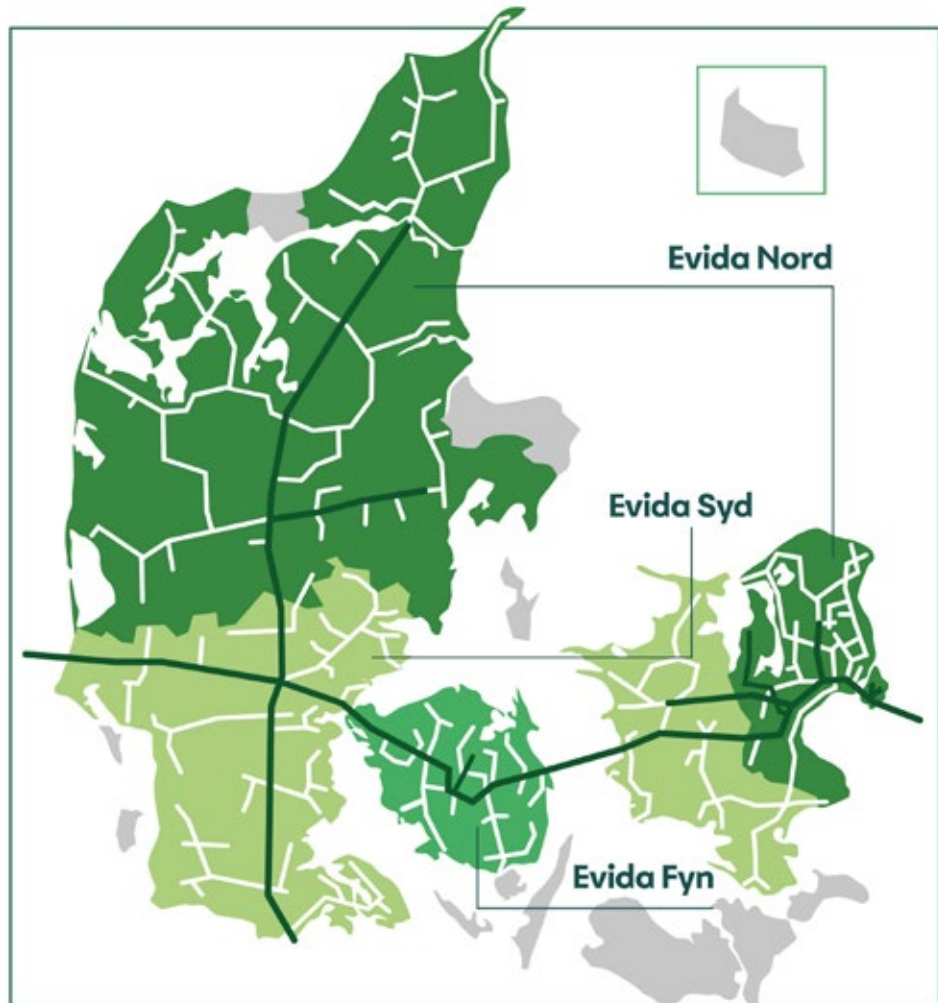

Evidas ny beredskabsplan dækker hele Evidas forsyningsområde.

- Afholde beredskabsøvelser minimum hvert 2. år med evaluering og rapportering til Energistyrelsen.
- Udarbejde 5-årig øvelsesplan, som revideres og fremsendes til Energistyrelsen hvert år inden 1. juli.
- Energistyrelsen gennemfører beredskabstilsyn minimum hvert 3. år.
- Det døgnbemandede Kontrolcenter skal sikre hurtig disponering og koordinering i tilfælde af forsyningssvigt.
- Alle medarbejdere, der indgår i beredskabet, opdateres løbende mht. kompetencer og sikkerhed, med henblik på at sikre korrekt og hurtig indgriben i en nødsituation. Dette sikres gennem uddannelse, træning samt afholdelse af øvelser.

Målsætning for responstider

Ved sikkerhedstekniske henvendelser, gaslugte og overgravninger af ledninger i forsyningsystemet bliver Evida målt på sin responstid og skal gerne være fremme inden for en time. Det nås også i de allerfleste tilfælde – år til dato i 95 % af tilfældene. Ved brud på forsyningen, fx pga. overgravning, bliver der normalt lukket for gasudslippet inden for en time. Målet er, at reparationen skal foregå så hurtigt, at forsyningen er genoprettet inden for tre timer. Genetableringstiden er tiden fra gasforsyningssvigt, og til gassen igen flyder i rørene. Genetableringstiden er meget afhængig af hændelsens karakter, den geografiske placering samt samarbejdet med beredskabernes indsatsledere og Politiet.

Til støtte for efterlevelse af responstider har Evida placeret for-

skellige relevante materialer, teknisk udstyr og værktøj på geografiske strategiske lokationer i Danmark.

Indberetninger til myndigheder Sikkerhedsstyrelsen


Evida skal indberette alle ulykker og farlige hændelser samt systematiske materiel- og installationsfejl, der kommer til Evidas kendskab.

Indberetningen sker i overensstemmelse med procedurer i KLS (kvalitetsledelsessystemet).

Arbejdstilsynet

Evida indberetter alle ulykker og farlige hændelser på forsyningssystemet til Arbejdstilsynet, hvor Arbejdstilsynet er myndighed. I tilfælde hvor Evida konstaterer farlige hændelser og/eller såkaldte "nærvæd-henvendelser" i forbindelse med eksternt arbejde på eller i nærheden af forsy-



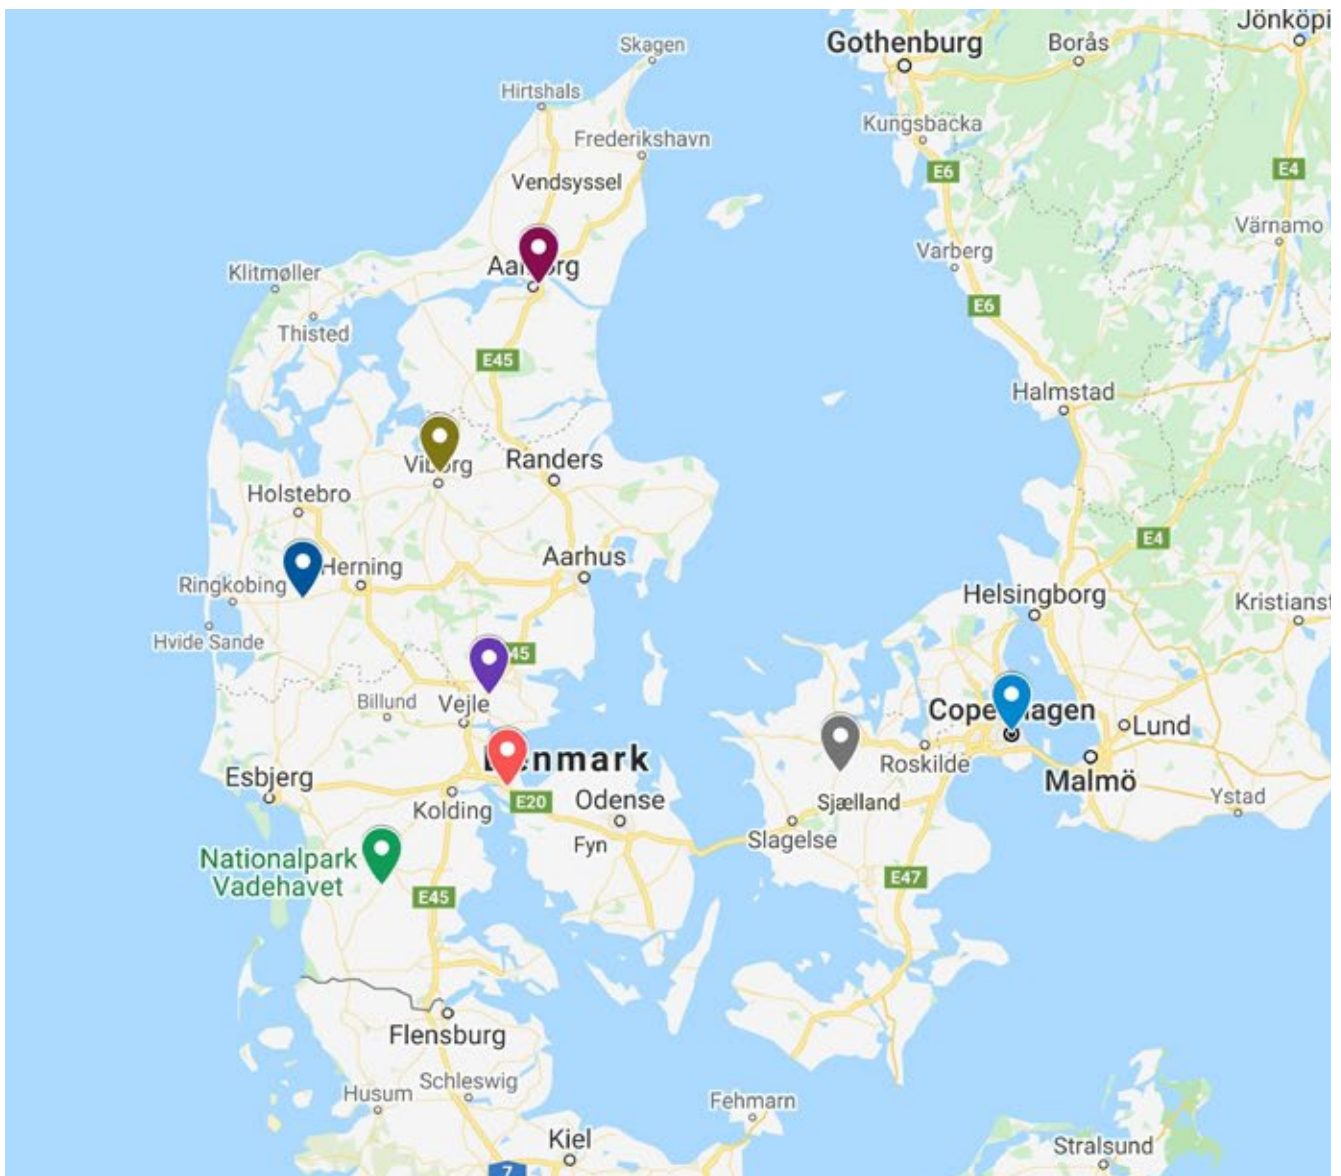

Evida har beredskabslagre og værktøj på udvalgte lokationer i Danmark



ningssystemet, fx uautoriseret afbrydelse af gasforsyningen, overtrædelse af arbejdsmiljølovgivning etc., vil det blive indrapporteret.

Energinet og Energistyrelsen

Evida skal omgående underrette Energinet og Energistyrelsen om følgende hændelser af relevans for beredskabssituationer:

- Hændelser eller situationer, som i væsentlig grad reducerer virksomhedens funktionalitet eller funktionaliteten i andre dele af naturgassektoren eller manglende leverancer af væsentlig betydning

for samfundets naturgasforsyning.

- Hændelser eller situationer, som i væsentlig grad øger sårbarheder for samfundets naturgasforsyning og dermed øger risikoen for, at denne ikke kan opretholdes og videreføres i normalt omfang.
- Større ukontrollerede gasudslip.
- Naturgasafbrydelser, som rammer mere end 1.000 forbrugere i mere end fire timer.
- Hændelser, hvor der er mistanke om, at årsagen kan være en terrorhandling og lign.

Havariudredning, dokumentation og rapportering

Ansvar for dokumentation og rapportering i forhold til myndigheder ved uheld, ulykker, forsyningsvigt, havari, etc. ligger hos Evidas indsatsleder. Indsatslederen kan trække på ressourcer i hele organisationen, som kan medvirke ved udredning af havarier. Indsatslederen træffer beslutning om udkald af personale til brug for havariudredning. Ved større havarier orienteres tillige Sikkerhedsstyrelsen og/eller Arbejdstilsynet straks. □